

## 液化ガス貯蔵設備の容量等

### (1) 現行設備


| LNG 船バース   | 貯蔵設備                                       | 気化設備  |
|--|--|---|
| 最大船型：<br>モス型<br>147,000 m <sup>3</sup><br>80,229DWT<br>メンブレン型<br>217,000 m <sup>3</sup><br>109,351DWT<br>円筒方式連続タンク型<br>180,000 m <sup>3</sup><br>80,300DWT<br><br>水深：14m | 80 千 kl×4 基<br>100 千 kl×4 基<br>合計 720 千 kl | オープンラック式 <sup>注1</sup><br>125t/h×4 基（高圧用）<br><br>(参考)<br>175t/h×3 基（低圧用）<br>180t/h×3 基（中圧用）<br>90t/h×2 基（中圧用） |

注 1. オープンラック式の能力は海水温度 16℃以上の場合です。

注 2. 気化設備の低圧用および中圧用は、東北電力株式会社の東新潟火力発電所向け専用です。


注 3. 気化設備の基数には、定期整備や修繕工事等の際に使用する予備基が含まれており、高圧用気化設備の最大送出ガス能力は 250t/h となります。送出ガス圧力は 6.57MPa です。

## (2) 貯蔵余力のイメージ図

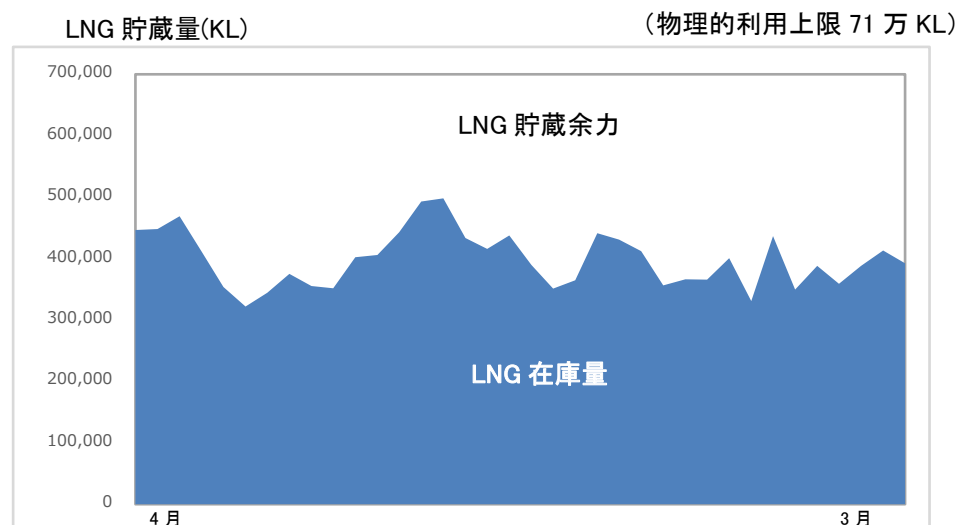

- 注1. 上図は当基地のLNG貯蔵のイメージを示すものです。当基地の傾向として、季節に関係なく、LNGの受入状況、電力(ガス)の需要動向、発電所等の設備工事等によってタンク内の在庫は大きく変動いたします。
- 注2. 当基地はルームシェア方式を採用しています。配船調整およびLNGの貸借を前提に、年度終了時に在庫が0となるように、年間一定の割合で払出を行う場合、一般的なLNG船1隻程度(約13万KL)の利用が可能であることが見込まれます。なお、詳細に関しましては別途お問い合わせください。

## (3) 気化余力のイメージ図

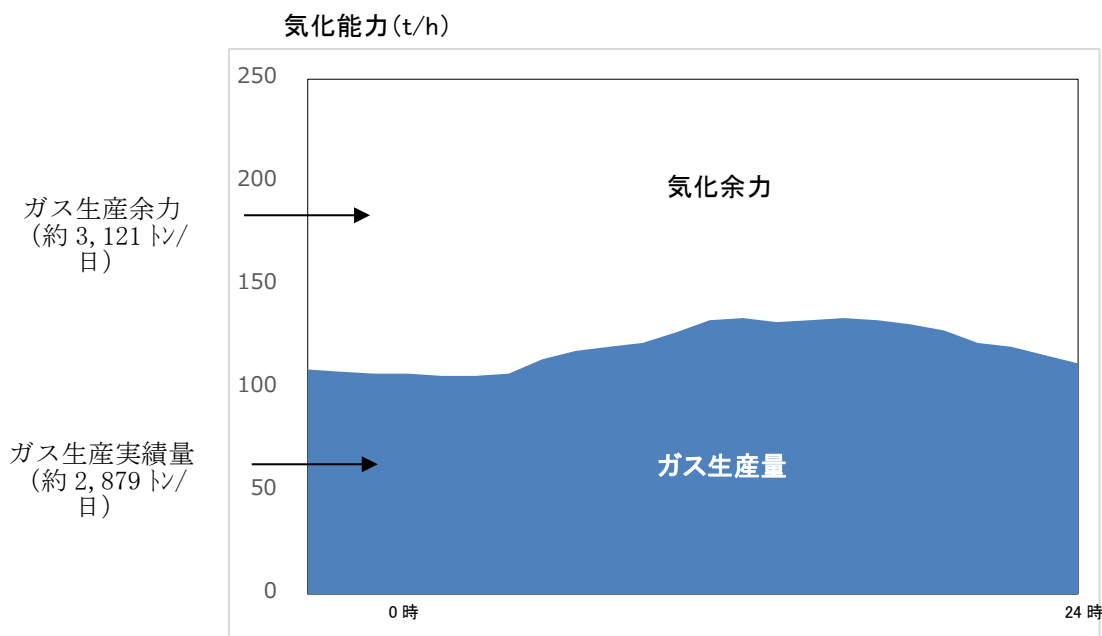

- 注1. 上図は2022年度において当基地が最もガスを生産した日におけるLNG気化余力(日量)をイメージで示したものです。実際の気化余力は、電力(ガス)の需要動向、発電所や気化設備等の定期点検工事・設備工事等によって大きく変動いたします。なお、上図は高压用気化設備の気化余力のイメージ図であり、東北電力株式会社の東新潟火力発電所向け専用である低压用および中圧用の気化設備は含まれておりません。
- 注2. ガスの送出においては、10,000kcal(41.860MJ/m<sup>3</sup>N)以上の発熱量を確保する必要があります。

#### (4) プラント設計上受入可能と見込まれるLNGの品質

|     |                                     |            |             |
|-----|-------------------------------------|------------|-------------|
| 組成  | メタン                                 | 85.12 体%以上 | 96.805 体%以下 |
| 発熱量 | 40.801 ~ 46.114 MJ/m <sup>3</sup> N |            |             |
| 液密度 | 432.5 ~ 474.6kg/m <sup>3</sup>      |            |             |
| その他 | 固形またはその他の不純物及び異物を含まないこと。            |            |             |

注 1. 受け入れることができる LNG の品質は、個別の利用条件やタンク運用実態によって異なるため、上記の数値は目安とします。

注 2. 上記はプラント設計上の条件であり、ガスの送出に必要となる性状が確保されない品質の LNG を調達する場合には、既存基地利用者との協議等を行っていただく必要があります。

#### (5) 配船計画のおおよその策定スケジュール

当年度の配船計画の策定スケジュールは概ね以下のとおりです。

- ・前年度 7 月頃                      ・ ・ ・ LNG 売主との間で配船協議を開始
- ・前年度 12 月～3 月頃          ・ ・ ・ LNG 売主との間で年間配船計画を策定

(注) 上記はおおよその策定スケジュールであり、具体的な配船計画策定スケジュールは様々な LNG プロジェクトによって異なります。